


# ASR投入施設活用率(平成29年)

ガス化溶融炉

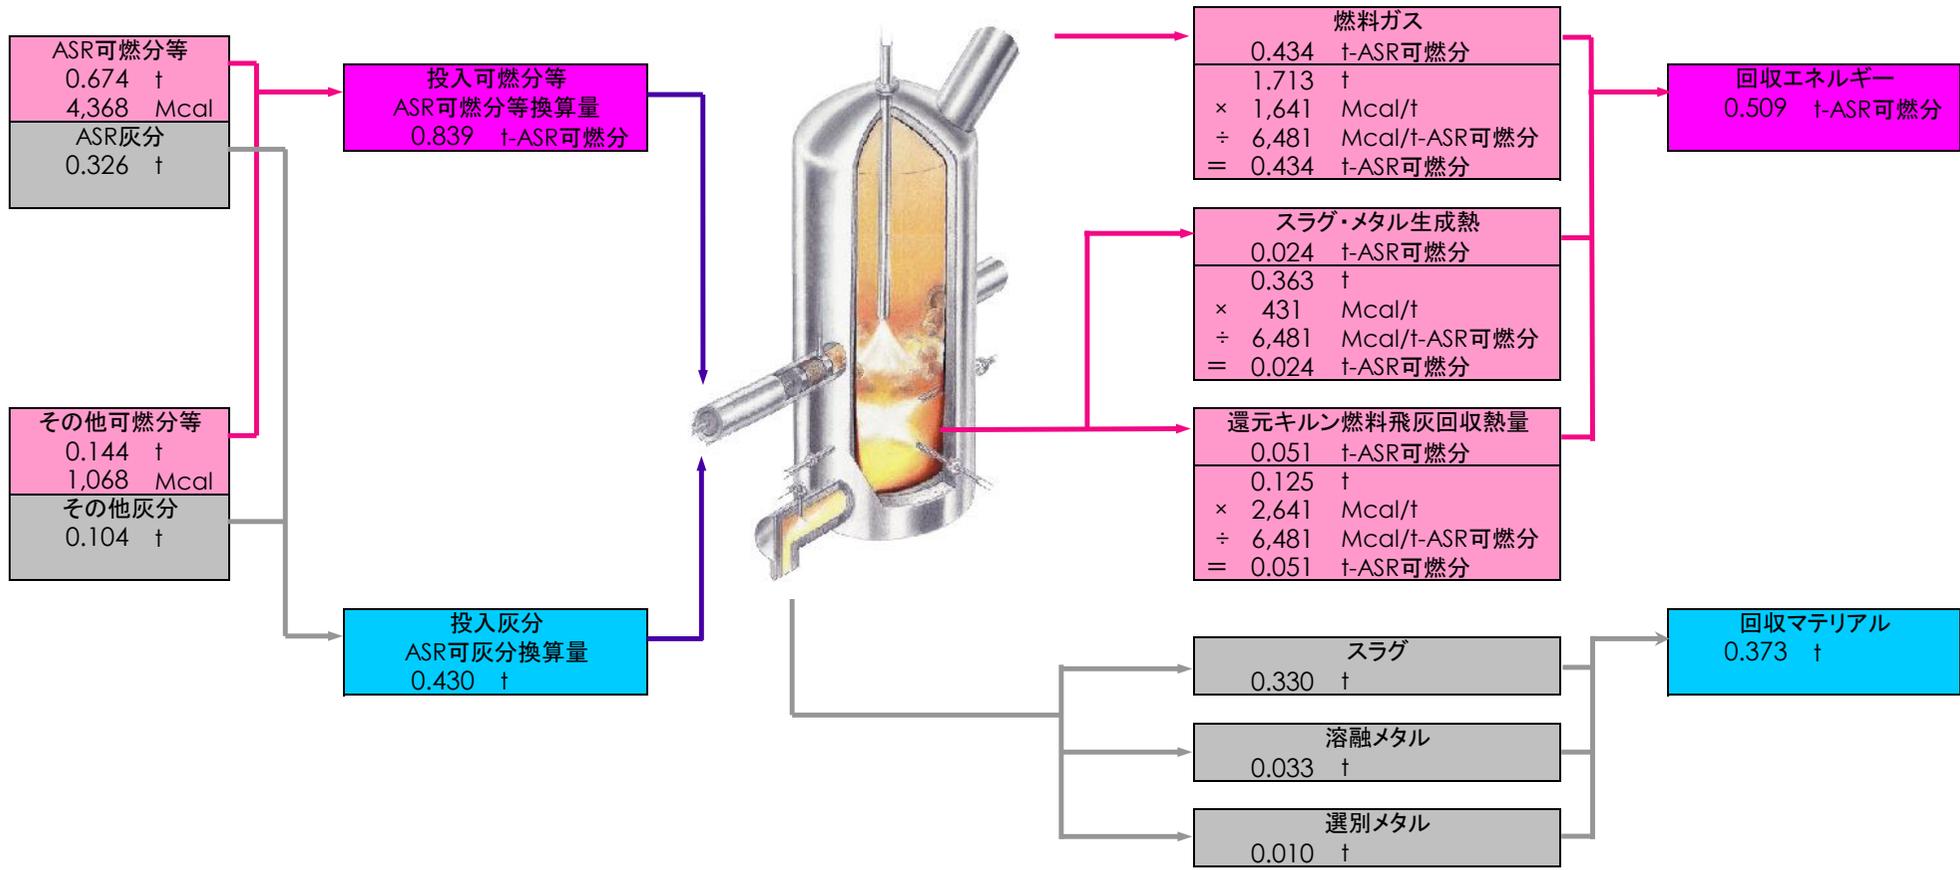

投入可燃分等	0.839	t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.430	t
投入計	1.269	t

回収エネルギー	0.509	t-ASR可燃分
+ 回収材料	0.373	t
回収計	0.882	t

回収計	0.882	t
÷ 投入計	1.269	t
<b>ASR投入施設活用率</b>	<b>0.69</b>	