


ASR投入施設活用率(平成30年)

ガス化溶融炉

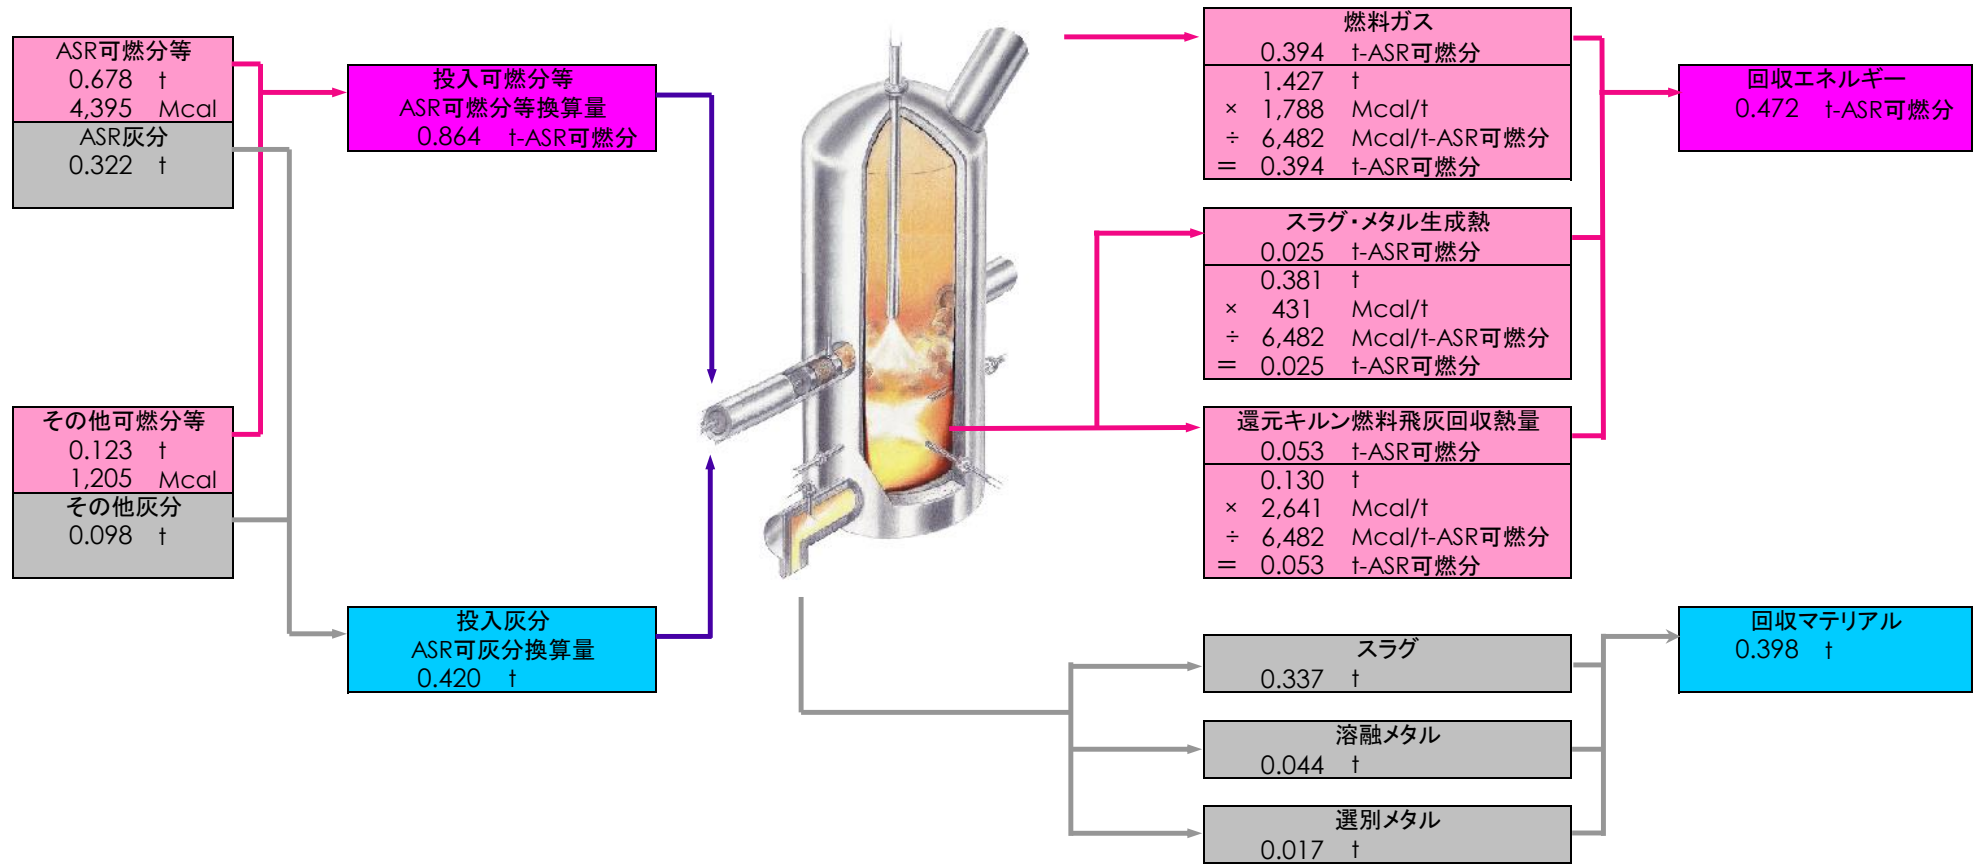

投入可燃分等	0.864	t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.420	t
投入計	1.284	t

回収エネルギー	0.472	t-ASR可燃分
+ 回収マテリアル	0.398	t
回収計	0.870	t

回収計	0.870	t
÷ 投入計	1.284	t
ASR投入施設活用率	0.68	